

臺東縣消防局受理「民宿設立登記」消防安全設備檢查案件申請表

收文日期__年__月__日消收營字第__號

(一) 申請民宿建築物資料概要 (申請人填寫及應備文件)

民宿名稱	筱玲民宿	民宿地址	臺東縣臺東市○路○段○巷○弄○號
申請人姓名	陳筱玲	戶籍地址	臺北市內湖區葫洲里1鄰民權東路六段288巷165弄218號
聯絡電話	089-000000		
受託人姓名	金大昇	聯絡電話	0900-123456

應附文件、資料如下：

- 申請人身分證正反面影本
- 合法建築物證明文件
- 消防安全設備型式、個別認可及出廠證明文件
- 消防安全設備平面圖 (含認可號碼、熱水器位置)
- 民宿外觀、消防安全設備及熱水器設置照片
- 防焰物品編號、照片及證明文件 (未達法定面積免附)

熱水器型式 瓦斯熱水器 (應設置於室外且保持通風良好，以避免一氧化碳中毒。) 其他 (電) 熱水器 尚未安裝

合法建築物證明文件	樓層別	第一層	第二層	第三層	合計
<input checked="" type="checkbox"/> 使用執照 <input type="checkbox"/> 建物謄本	原有面積	157.32 m ²	150.26 m ²	80.50 m ²	388.08 m ²
<input type="checkbox"/> 房屋所有權狀	申請面積		89.08 m ²	17.63 m ²	106.71 m ²
<input type="checkbox"/> 其他：_____	原核用途	農舍	農舍	農舍	
日期：107年09月03日	申請用途		民宿(4間)	民宿(1間)	民宿(5間)
文號：府建管字第C1070155694號					

(二) 申請民宿建築物消防安全設備資料檢查及審查情形 (檢查人員填寫)

項目	應符合相關規定	符合	不符合	備註
必要設備	滅火器	配置滅火器 2 具以上，分別固定放置於取用方便之明顯處所；有樓層建築物者，每層應至少配置 1 具以上。		
	緊急照明燈	每間客房及樓梯間、走廊應裝置緊急照明設備。		
	住宅用火災警報器或火警自動警報設備	<input type="checkbox"/> 設置住宅用火災警報器時，應依據住宅用火災警報器設置辦法等規定設置。 <input type="checkbox"/> 設置火警自動警報設備時，應符合各類場所消防安全設備設置標準第112條至132條等規定。		

民宿建築物一樓之樓地板面積達 200 平方公尺以上、二樓以上之樓地板面積達 150 平方公尺以上或地下層達 100 平方公尺以上者

手動報警設備	走廊設置手動報警設備。			
避難方向指示燈	走廊設置避難方向指示燈。			
防焰物品	窗簾、地毯、布幕應使用防焰物品。			

擬辦 符合規定。 不符合規定。

檢查人員及檢查日期 _____ 年 月 日

配合會勘人員 簽章 _____

申請人 受託人 金大昇

承辦人 _____ 業務主管 _____ 機關主官 _____

委 託 書

茲 委 託 金大昇 全權代理本人辦理位於

地 址：臺東縣臺東市○○路○段○巷○弄○號

地 號：臺東縣臺東市○○段○○地號等○筆

申請「民宿設立登記」消防安全設備檢查案件

一切手續相關事宜，特立此委託書。

此 致

臺東縣消防局

委託人： 陳筱玲 簽 章



受託人： 金大昇 簽 章



地 址：臺東縣台東市○○路○段○巷○弄○號

身分證字號：A123456789

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日

臺東縣政府

使用執照

107 年 09 月 03 日府建管字第C1070155694號

起造人：吳

建築地址：臺東縣臺東市 路 段 巷 弄 號

附件所列建築物經查依核准圖說建築完竣茲檢附竣工圖乙份准予給照使用

上給 吳

收執

縣長黃健庭



(本執照應加蓋主管印信後使得生效)



與正本相符

校對
監印

臺東縣政府 使用執照

府建管字第C1070155694號

起造人	姓名	吳		
	住址	臺東縣臺東市 街 號樓		
設計人	姓名		事務所	
監造人	姓名		事務所	
承造人	姓名		營造廠	

基地概要	地號	臺東市 段 地號等1筆		
	地址	臺東縣臺東市 路 段 巷 弄 號		
	使用分區	特定農業區，農牧用地		
	基地面積	騎樓地	***	其他
退縮地		***	合計	2629 m ²

建築物概要	層棟戶數	地上3層 1幢 1棟 1戶		法定空地面積	2366.1 m ²		
	建蔽率	6.25 %		總樓地板面積	388.08 m ²		
	容積率	***		建物高度	10.5 m	層高	10.35 m
	建造類別	新建		構造種類	RC造		
	建築面積	騎樓面積	***		其他	164.4 m ²	
		法定防空避難面積	地上	***	地下	***	
	停車輛數	法定輛數	***		自設輛數	***	
		獎勵輛數	***		合計	***	
	雜項工程	***					
	工程造價	貳佰壹拾貳萬參仟捌佰伍拾元整					

建造執照	發照日期	107年09月03日	領照日期	
	發照日期	106年09月18日	建照號碼	府建管字第A1060177702號
	開工日期	106年11月28日	竣工日期	107年07月05日
	非公眾使用建築物	無保留地		

備註

禁止本相持




建築物概要：

地上001層、面積：157.32㎡、高度：3.3M、陽台：16.14㎡	用途：H2農舍
地上002層、面積：150.26㎡、高度：3.3M、陽台：8.4㎡	用途：H2農舍
地上003層、面積：80.5㎡、高度：3.3M、陽台：12.15㎡	用途：H2農舍

以下空白



與正本相符



與正本相符



檔 號：
保存年限：

財團 中華 民國 消防 技術 顧問 基金會 函
法 人

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號
聯絡人：陳銘宏
聯絡電話：03-3246828 分機232
傳真電話：03-3246829
電子信箱：232@tfff.org.tw

受文者：弘斌消防企業有限公司

發文日期：中華民國107年3月23日
發文字號：107中消技字第0550號
速 別：普通件
密等及解密條件：無
附件：無



主旨：檢陳貴公司申請「滅火器」個別認可，試驗結果1案如說明，請查照。

說明：

一、依貴公司申請「滅火器」個別認可相關資料如下：

1. 產品名稱：5型手提式蓄壓式ABC乾粉滅火器
車用5型手提式蓄壓式ABC乾粉滅火器
10型手提式蓄壓式ABC乾粉滅火器
車用10型手提式蓄壓式ABC乾粉滅火器

2. 產品國別：大陸
3. 申請日期：107年1月2日
4. 受理編號：FE-070102-06
5. 進口報單：DA/ /07/088/F0741
6. 個別認可相關資料：

型式號碼	證書號碼	申請數量	個別認可標示號碼
HB-005	FE-9723	600具	FE-B02763721~FE-B02764320
HB-006	FE-9724	600具	FE-B02764321~FE-B02764920
HB-010	FE-9725	9800具	FE-B02764921~FE-B02774720
HB-012	FE-9727	800具	FE-B02774721~FE-B02775520
備註	FE-B02768215、FE-B02773462、FE-B02773933、FE-B02767414、 FE-B02769315 以上5枚標示破壞試驗作廢		

二、本會依據「滅火器認可基準(中華民國102年7月19日內授消字第1020823751號令修正發布)」個別認可相關規定試驗，其結果符合規定。

三、如不服本處分，得於文到翌日起30日內經本會向內政部提起訴願。

正本：弘斌消防企業有限公司
副本：本會自存

董事長 廖明川

第1頁 (共1頁)





消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園縣蘆竹鄉南山北路2段116號

發文日期：中華民國103年11月21日

發文字號：103中消技字第165205號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：弘斌消防企業有限公司

(二) 統一編號：27678659

(三) 所在地：臺中市烏日區仁德里信義街105巷36號1樓

(四) 負責人：王基明

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自103年2月13日起至108年2月12日止

四、認可項目：型式認可書記載事項之變更

五、認可內容：

型式認可編號	FE-9725	設備名稱	乾粉滅火器
廠牌	弘斌	型號	HB-010
型式種類	手提式	滅火劑種類	多效磷鹽乾粉 (ABC乾粉)
放射機構	蓄壓式	藥劑重/容量(kg)	3.5
蓄壓壓力(kgf/cm ²)	13.7±0.7	加壓用氣體量	--
容器(鋼瓶)材質	冷軋鋼板(SPCC)	滅火效能值	A-3, B-10, C
噴射時間(秒)	10以上	噴射距離(m)	5以上
安全閥作動壓力	--	使用溫度範圍(°C)	0-40
產地	大陸	適用範圍	適用A、B、C類火災 之滅火

六、輕微變更內容：

變更內容	核准日期	核准文號
1 壓把、提把變更增列使用SPCC材質表面處理黑色烤漆及壓把、提把總長度變更。	102年9月03日	102中消技字第1339號 僅供查詢備查

七、注意事項：


- 應依滅火器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。
- 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式異動部分，依規定申請變更。





(四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。
八、原本會 102 年 12 月 26 日核發之 102 中消技字第 189301 號型式認可書作廢。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會

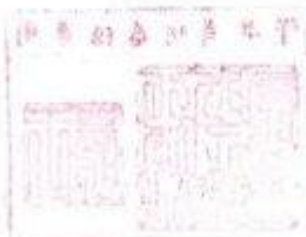

進口報單

海空運別(1)	海	報單類別(2)	G1	聯別	2 進口證明用聯	頁次	第 1 頁 / 共 2 頁
報單號碼(3)	DAI / 07088/F0741					海關通關號碼(4)	07FB99

船舶名稱/航機代碼(5)	TS HONGKONG		主提單號碼(8)	712810044258		匯率(16)	****					
船舶呼號(6)	3EKS9	船舶航次/航機班次(7)	18011N	分提單號碼(9)		幣別	金額					
裝貨港名稱/代碼(10)	Guangzhou	國外出口日期(13)	1070308	進口日期(14)	1070315	運費(18)	****					
卸貨地代碼(11)	TXG0102C	進口運輸方式代碼(12)	12	報關日期(15)	1070315	保險費(19)	****					
納稅義務人(24)	統一編號(23)	27678659	海關監管編號(25)		特殊關係(26)	135	稅費繳納方式(27)	3	應加減費用(20)	****	起岸價格(22)	****
	中文名稱	弘斌消防企業有限公司 04-23358335			AEO編號							
	英文名稱	HONG BING FIREFISHING ENTERPRISE LTD.										
	中/英文地址	臺中市烏日區信義街105巷36號1樓1/F, NO.36, LN. 105, XINYI ST., WURI DIST.									簽證情形(28)	案號(29)
賣方(30)	中文名稱	*****										
	英文名稱	*****										
	中/英文地址	*****										
	國家代碼(31)	***	統一編號(32)	*****	海關監管編號(33)	*****						
項次(34)	生產國別(36)		輸出入許可文件號碼-項次(37)		條件、幣別	單價(39)	金額	數量(單位)(41) (統計用)(42)	數量(43)	進口稅率(44)	從價	納稅辦法(45)
	貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)		稅則號別	統計號別								
1	HB-005 5P ABC 70% EXT INGUISHER WITH HOOK	CN	NIL 84241000901		*** **	1,920	600 PCE (600 SET)	*****	***	***	***	***
2	HB-006 5P ABC 70% EXT INGUISHER WITH HOOK(車用)	CN	NIL 84241000901		*** **	1,920	600 PCE (600 SET)	*****	***	***	***	***




總件數/單位(47)	5,525 CTN	包裝說明(48)		總毛重(公斤)(49)	68,965
原裝(50)/貨櫃號碼(51)/其他中報事項(52) NAM BSIU3031790 2200 FCL/FCL TEMU5654231 2200 FCL/FCL TEMU5671394 2200 FCL/FCL TSTU0235092 2200 FCL/FCL 長期委任書編號: D105088 105年1月1日至109年12月31日 申請日期: 1070315 收貨人代碼: NIL 發貨人代碼: NIL				進口稅 ***** 推廣貿易服務費 ***** 營業稅 ***** 稅費合計 ***** 營業稅稅基 ***** 滯納金(日)	
通關方式 C3M (申請) 逐驗方式 證明文件申請 聯別 2 份數 1 報關人/AEO編號(53) 專責人員(54) 成功報關行 088G 0426564350 黃鴻鑫 00197					



進口報單

報單號碼	DAJ 07A088F0741	聯別	2	頁次	第 2	頁/共 2	頁
主提單號碼	71281004258	分提單號碼					

項次	貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)	生產國別(36)	輸出入許可文件號碼-項次		檢查號碼	條件、幣別	淨重(公斤)(40)	價格 完稅 (43) 數量	進口稅率 (44)	從價 稅率 (45)	納稅 辦法 (46)
			輸出入貨品分類號列	稅則號別							
3	HB-010 10P ABC 70% EX TINGUISHER WITH HOOK	CN	NIL	84241000901		*** **	58,800 9800 PCE (9800 SET)	*****	***	***	%
4	HB-012 10P ABC 70% EX TINGUISHER WITH HOOK (車用)	CN	NIL	84241000901		*** **	4,800 800 PCE (800 SET)	*****	***	***	%
TOTAL:							67,440 11800 PCE 11800 SET	*****			%

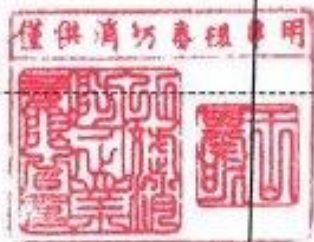

弘斌消防企業有限公司
HONG BING FIREFIGHTING ENTERPRISE LTD.

出 廠 證 明 書

工程名稱			
工程地點	臺東縣臺東市  路 殿 巷 弄 號		
品 名	手提式 ABC 乾粉滅火器		
規 格	10 型		
型 號	HB-010		
數 量			
出廠日期	 107 年	月	日




進 口 商	經 銷 商
	

(未蓋本公司簽章或塗改者無效)

格 號：

保存年限：

財團 中華民消防技術顧問基金會 函
法人

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

聯絡人：彭奕翔

聯絡電話：03-3246828 分機231

傳真電話：03-3246829

電子信箱：231@tnrf.org.tw

受文者：仙暉工業有限公司

發文日期：中華民國107年9月17日

發文字號：107中消技字第1887號

速 別：普通件

密等及解密條件：無

附件：無



主旨：檢陳 貴公司申請「緊急照明燈」個別認可，試驗結果1案如說明，請 查照。

說明：

一、依 貴公司申請「緊急照明燈」個別認可相關資料如下：

1. 產品名稱: 緊急照明燈
2. 原產地: 國產
3. 申請日期: 107年8月31日、107年9月5日、107年9月7日
4. 受理編號: EM-070831-05~09、EM-070831-14~15、EM-070905-06~10、EM-070907-03~05

5. 個別認可相關資料:

型式號碼	證書號碼	申請數量	個別認可標示號碼
SH-37	EM-B9702	672 台	EM-B06488964~ EM-B06489635
SH-18S	EM-B9702-2	1000 台	EM-B06489636~ EM-B06490635
SH-18S	EM-B9702-2	1000 台	EM-B06490636~ EM-B06491635
SH-32S	EM-B9702-2	1000 台	EM-B06491636~ EM-B06492635
SH-36S	EM-B9702-2	1000 台	EM-B06492636~ EM-B06493635
SH-24E-D	EM-B9702-11	840 台	EM-B06494596~ EM-B06495435
SH-36PE	EM-B9702-11	1344 台	EM-B06495436~ EM-B06496779
SH-24-LED	EM-B9702	400 台	EM-B06498460~ EM-B06498859
SH-39	EM-B9702-1	900 台	EM-B06498860~ EM-B06499759
SH-37S-A	EM-B9702-6	1800 台	EM-B06499760~ EM-B06501559

裝

訂

線



SH-37S-C	EM-B9702-8	240 台	EM-B06501560~ EM-B06501799
SH-24LE	EM-B9702-11	2000 台	EM-B06501800~ EM-B06503799
SH-37-6V4	EM-B9702	144 台	EM-B06505816~ EM-B06505959
SH-24S-A	EM-B9702-6	30 台	EM-B06505960~ EM-B06505989
SH-108S-D	FM-B9702-7	110 台	EM-B06505990~ EM-B06506099

二、本會依據「緊急照明燈認可基準(中華民國 101 年 11 月 14 日內授消字第 10108247532 號公告)」個別認可相關規定辦理，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，其結果符合規定。

三、如不服本處分，得於文到翌日起 30 日內經本會向內政部提起訴願。

正本：仙暉工業有限公司

副本：本會留存

董事長 廖明川





消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國104年9月7日

發文字號：104中消技字第117301號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：仙暉工業有限公司

(二) 統一編號：86560240

(三) 所在地：桃園市蘆竹區內厝里長安路1段159巷28號

(四) 負責人：林枝富

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自104年9月14日起至109年9月13日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：



型式認可編號	EM-B9702-2		設備名稱	緊急照明燈				
廠牌	暉安		產地	國產				
光源種類	LED		適用範圍	供緊急照明使用				
原型式認可編號	EM-B9702							
主型式	燈源	緊急電源		額定電壓(VAC)	額定頻率(Hz)	安裝方式		
	功率(W)*數量	種類	電壓/容量*數量					
SH-37	0.07*36	鎳鎘電池	3.6VDC/700mAh*1	110	60	壁掛式吸頂式		
	設備規格							
項次	型號	燈源	緊急電源		額定電壓(VAC)	額定頻率(Hz)	安裝方式	
		功率(W)*數量	種類	電壓/容量*數量				
增列系列	1	SH-18S	0.07*18	鎳鎘電池	3.6VDC/600mAh*1	110/220	60	壁掛式吸頂式
	2	SH-18S-M	0.07*18	鎳氫電池	3.6VDC/600mAh*1	110/220	60	壁掛式吸頂式
	3	SH-24S	0.07*24	鎳鎘電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式吸頂式





4	SH-24S-M	0.07*24	鎳氫電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
5	SH-32S	0.07*32	鎳鎘電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
6	SH-32S-M	0.07*32	鎳氫電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
7	SH-36S	0.07*36	鎳鎘電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
8	SH-36S-M	0.07*36	鎳氫電池	3.6VDC/700mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
9	SH-48S	0.07*48	鎳氫電池	3.6VDC/1200mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
10	SH-60S	0.07*60	鎳氫電池	3.6VDC/1200mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
11	SH-108S	0.07*108	鎳氫電池	3.6VDC/1200mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式

六、輕微變更內容：

變	更	內	容	核 准 日 期	核 准 文 號
1			型號:SH-18S、SH-18S-M、SH-24S、SH-24S-M、SH-32S、SH-32S-M、SH-36S、SH-36S-M、SH-48S、SH-60S、SH-108S 變更電源線出線位置及背蓋形狀。	100年6月1日	民發宿玲 陳發玲

七、注意事項：

- (一) 應依緊急照明燈認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要
- (二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展
- (三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。
- (四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標



財團中華民國消防技術顧問基金會
法人

出 廠 證 明 書

品名：緊急照明燈

- 型號： SH-37
- SH-39
- SH-1W-LED
- SH-24-LED
- SH-32-LED
- SH-12A-LED
- SH-24A-LED
- SH-32A-LED
- SH-24B-LED
- SH-31-LED
- SH-19-LED
- SH-35
- SH-40
- SH-30
- SH-30-B
- SH-45-B
- SH-45
- SH-31
- SH-19
- SH-23
- SH-52-LED
- SH-18S
- SH-24S
- SH-32S

- SH-45-220
- SH-36S
- SH-31L-6V4
- SH-40-A
- SH-30B-110
- SH-30B-220
- SH-70-LED
- SH-45B-110
- SH-45B-220
- SH-55-A
- SH-55-B
- SH-37-6V4
- SH-23-A
- SH-108S
- SH-13-6V3
- SH-48S
- SH-60S
- SH-30-220
- SH-36S-M

出廠日期：2017年10月 日

工程名稱：
民宿。

工程地址：
臺東縣臺東市 路 號 巷 弄 號。

製造商：仙暉工業有限公司

經銷商：



◎自出貨日起，保固期限一年(LED 照明燈保固期限二年，電池保固一年)

◎應委由專業人員作定期保養維護

正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338-55) 桃園市蘆竹區厚生路51號5樓
承辦人：李權洲
電話：(03)3222550#241
傳真：(03)3225880
電子信箱：ju0614@cfs.org.tw

受文者：仙暉工業有限公司

發文日期：中華民國106年4月11日
發文字號：106消設字第1060990號
速別：普通件
密等及解密條件：
附件：無

主旨：貴公司所報「避難方向指示燈」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。
說明：

一、依貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：ED
2. 申請日期：106年3月14日、4月6日
3. 受理編號：B106-1688、1691、2280
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	面數	等級	數量	認可標示號碼
1	ED-B9702-6	SH-131CSAR	單面	C	600	106A42151-106A42750
2	ED-B9702-6	SH-131CSR	單面	C	1,600	106A45951-106A47550
3	ED-B9801-1	SH-171CS-E	單面	C	2	106A63409-106A63410

二、本會依據內政部函頒「出口標示燈及避難方向指示燈認可基準」進行個別認可相關規定試驗，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，審查其試驗結果符合基準規定。

正本：仙暉工業有限公司
副本：本會



董事長 趙 鋼

正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338-55) 桃園市蘆竹區厚生路51號5樓
承辦人：李權洲
電話：(03)3225504241
傳真：(03)3225880
電子信箱：ju0614@cfs.org.tw

受文者：仙暉工業有限公司

發文日期：中華民國 107 年 6 月 29 日

發文字號：107 消設字第 1071698 號

速別：普通件

密等及解密條件：

附件：無

主旨：貴公司所報「避難方向指示燈」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照說明。

一、依 貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：ED
2. 申請日期：107 年 6 月 5 日、6 月 8 日、6 月 13 日、6 月 20 日
3. 受理編號：B107-3348-3350、3355、3357、3522-3524、3561、3563、3567
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	面數	等級	數量	認可標示號碼
1	ED-B9702-1	SH-201PSH-D	雙面	BH	720	107A65084-107A65803
2	ED-B9702-1	SH-163CS-D	雙面	C	300	107A65804-107A66103
3	ED-B9702-1	SH-201PSH-D	雙面	BH	720	107A66104-107A66823
4	ED-B9702-6	SH-123CSR	單面	C	1400	107A77241-107A78640
5	ED-B9702-6	SH-131CSR	單面	C	1600	107A79241-107A80840
6	ED-B9702-6	SH-123CSAR-D	雙面	C	200	107A81294-107A81493
7	ED-B9801-1	SH-201PSH-E	單面	BH	80	107A81494-107A81573
8	ED-B9801-1	SH-123CS-E	單面	C	320	107A81574-107A81893
9	ED-B9702-1	SH-401PS	單面	A	104	107A81894-107A81997
10	ED-B9801-1	SH-131CS-F	單面	C	60	107A83398-107A83457
11	ED-B9702-1	SH-401PS-D	雙面	A	50	107A84178-107A84227

二、本會依據內政部函頒「出口標示燈及避難方向指示燈認可基準」進行個別認可相關規定試驗，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，審查其試驗結果符合基準規定。

正本：仙暉工業有限公司

副本：本會

董事長 趙 鋼

民筱
宿玲

筱陳
玲



消防機具器材及設備型式認可書

民筱
宿玲

一、申請人基本資料：

- (一)公司(商業)名稱：仙暉工業有限公司
 (二)統一編號：86560240
 (三)負責人：林枝富
 (四)所在地：桃園市蘆竹區內厝里長安路1段159巷28號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自105年9月16日起至110年9月15日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	ED-B9702-6		設備名稱	避難方向指示燈						
廠牌	暉安牌		產地	國產						
光源種類	LED		附加功能(形狀/規格)	—						
電源種類	內置型		複合顯示	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無						
適用範圍	供避難引導使用之標示設備燈具									
原型式認可編號	ED-B9702									
設備規格										
項次	型號	等級區分	標示面數	燈源 功率(W)*數量	緊急電源		額定電壓 (Vac)	額定頻率 (Hz)	安裝 方式	
					種類	電壓/容量*數量				
主 型式	SH-90-LED	C	單面	0.07*19	鎳鎘電池	3.6V/600mAh*1	110	60	壁掛式 吸頂式 懸掛式	
型式變更內容(增列系列型號)										
增 列 系 列	1	SH-123CSR	C	單面	0.07*18	鎳鎘電池	3.6V/400mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	2	SH-123CSR-D	C	雙面	0.07*18	鎳鎘電池	3.6V/400mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	3	SH-123CSAR	C	單面	0.07*18	鎳鎘電池	3.6V/400mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	4	SH-123CSAR-D	C	雙面	0.07*18	鎳鎘電池	3.6V/400mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	5	SH-131CSR	C	單面	0.07*7	鎳鎘電池	3.6V/300mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	6	SH-131CSR-D	C	雙面	0.07*14	鎳鎘電池	3.6V/300mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
	7	SH-131CSAR	C	單面	0.07*7	鎳鎘電池	3.6V/300mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式

8	SH-131CSAR-D	C	雙面	0.07*14	鎳錫電池	3.6V/300mAh*1	110/220	60	壁掛式 吸頂式
---	--------------	---	----	---------	------	---------------	---------	----	------------

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	系列型號 SH-123CSR、SH-123CSR-D、SH-123CSAR、SH-123CSAR-D、SH-131CSR、SH-131CSR-D、SH-131CSAR、SH-131CSAR-D 等 8 型之產品邊蓋變更為無壁掛吸頂孔及鋁條變更為有壁掛吸頂孔	100 年 9 月 30 日	內授消字第 1000824895 號
2	系列型號 SH-123CSR、SH-123CSR-D、SH-131CSR、SH-131CSR-D 等 4 型之電源線出現位置由側邊變更為上方或後方出線	101 年 8 月 8 日	內授消字第 1010823889 號
3	系列型號 SH-123CSR、SH-123CSR-D、SH-123CSAR、SH-123CSAR-D、SH-131CSR、SH-131CSR-D、SH-131CSAR、SH-131CSAR-D 等 8 型之電源插頭型式由二插變更為三插	101 年 12 月 28 日	內授消字第 1010824815 號
4	系列型號 SH-123CSR、SH-123CSR-D、SH-123CSAR、SH-123CSAR-D、SH-131CSR、SH-131CSR-D、SH-131CSAR、SH-131CSAR-D 等 8 型之電源線增列兄弟春電線企業有限公司之非分離式電源線組(110Vac)及亨順實業有限公司之非分離式電源線組(110Vac)	104 年 8 月 26 日	104 消設字第 1042306 號
5	全系列電源線組增列仙暉工業有限公司之非分離式電源線組、誌華有限公司之非分離式電源線組及亨順實業有限公司之非分離式電源線組	105 年 1 月 19 日	105 消設字第 1050173 號



八、注意事項：

- (一)應依出口標示燈及避難方向指示燈認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
- (二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會



出 廠 證 明 書

<p>品名：避難方向指示燈</p> <p>型號：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SH-131CS <input type="checkbox"/> SH-131CS-D <input type="checkbox"/> SH-131CS-F <input type="checkbox"/> SH-131CS-E <input type="checkbox"/> SH-131CS-A <input type="checkbox"/> SH-131CS-AD <input type="checkbox"/> SH-171CS <input type="checkbox"/> SH-171CS-D <input type="checkbox"/> SH-171CS-F <input type="checkbox"/> SH-171CS-E <input type="checkbox"/> SH-131CS-A <input type="checkbox"/> SH-131CS-AD <input type="checkbox"/> SH-201CS <input type="checkbox"/> SH-201CS-D <input type="checkbox"/> SH-201CS-F <input type="checkbox"/> SH-201CS-E <input type="checkbox"/> SH-201CS-A <input type="checkbox"/> SH-201CS-AD <input type="checkbox"/> SH-201PSH <input type="checkbox"/> SH-201PSH-D <input type="checkbox"/> SH-201PSH-F <input type="checkbox"/> SH-201PSH-E <input type="checkbox"/> SH-201PSH-A <input type="checkbox"/> SH-201PSH-AD 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SH-40IPS <input type="checkbox"/> SH-40IPS-D <input type="checkbox"/> SH-40IPS-A <input type="checkbox"/> SH-40IPS-AD <input type="checkbox"/> SH-40IPS-E <input checked="" type="checkbox"/> SH-131CSR <input type="checkbox"/> SH-131CSR-D <input type="checkbox"/> SH-171CS-A 	<p>台 台</p> <p style="text-align: center;">/</p> <p>台 台 台 台 台 台</p>
<p>出廠日期：107年10月 日</p> <p>工程名稱： 瓦宿</p> <p>工程地址： 臺東縣臺東市 路 段 巷 弄 號</p>		
<p>製造商：仙暉工業有限公司</p>		<p>經銷商：</p> <div style="text-align: center;">   </div>

民 宿 筱 玲

陳 筱 玲

◎自出貨日起，保固期限二年(電池保固一年)

◎應委由專業人員作定期保養維護

永揚牌 受信總機出廠證明書

品名：火警(複合式)受信總機

出廠型式：YF-1

生產編號：YF073093

回路數：5L

認可標示號碼：107A03657

使用單位：民宿

使用地址：臺東縣臺東市 路
段巷弄號

製造日期：107.3

出廠日期：107.4 (107.10.安裝)

製造商

永揚消防安全設備有限公司



(未經本公司印者，視同無效)

- 注意事項：
1. 消防受信總機系統應由專業人
 2. 平時須注意設備有無遭受人為
 3. 每月至少測試一次，並檢測各
 4. 受信總機平時應接預備電源，



正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(33855)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓
 承辦人：鍾美玲
 電話：(03)3222550#214
 傳真：(03)3225880
 電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：永揚消防安全設備有限公司

發文日期：中華民國 107 年 3 月 27 日

發文字號：107 消設字第 1070754 號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：無

主旨：貴公司所報「火警受信總機」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。
說明：

一、依 貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：AR
2. 申請日期：107 年 3 月 20 日
3. 受理編號：B107-1635-1636
4. 產品圖別：國產品
5. 個別認可資料：



NO	型式認可編號	型號	型式	數量	認可標示號碼	備註
1	AR-A10002	YF-1	P 型複合式	100	107A03577-107A03676	5L
2	AR-A10002	YF-1		5	107A03677-107A03681	25L
3	AR-A10002	YF-1		20	107A03682-107A03701	30L
4	AR-A10002	YF-1		5	107A03702-107A03706	40L
5	AR-A10002	YF-1		10	107A03707-107A03716	50L
6	AR-A10002	YF-1		3	107A03717-107A03719	65L
7	AR-A10002	YF-1		1	107A03720	80L
8	AR-A10002	YF-1		1	107A03721	150L
9	AR-A10004	YF-2	P 型 (連動控制盤)	100	107A03722-107A03821	1L

二、本會依據內政部函頒「火警受信總機認可基準」進行個別認可相關規定試驗，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，審查其試驗結果符合基準規定。

正本：永揚消防安全設備有限公司

副本：本會

董事長 **趙 鋼**



消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：永揚消防安全設備有限公司

(二)統一編號：16913930

(三)負責人：張來川

(四)所在地：高雄市大社區萬金路11之4號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自105年1月10日起至110年1月9日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

設備名稱		火警受信總機							
型式認可編號	AR-A10002	廠	牌	TYY-永揚					
型式種類	P型複合式	產	地	國產					
適用範圍	供火災自動警報及防災連動控制設備使用。								
設備規格									
項次	型號	最大回路數	安裝方式	標稱蓄積時間(sec)	主電源		預備電源		最大消耗功率(VA)
					額定電壓(Vac)	額定頻率(HZ)	電池種類	電壓/電容*數量	
主型式	YF-1	600	壁掛式 自立式	8-60	110/220	50/60	鉛酸電池	12Vdc/7.2Ah*6	625

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	預備電源用蓄電池原型式認可中之所有電池增列 ZEBRA 牌型號 NP1.2-24、P2.3-6、NP4-24、NP7-12 共 4 型電池。	103 年 3 月 4 日	103 消設字第 1030553 號
2	外殼箱體 5L-10L 款式外殼增列 ABS 防火材質。	102 年 9 月 26 日	102 消設字第 1023105 號
3	增列黑色及紅色等兩種面板。	102 年 7 月 23 日	102 消設字第 1022275 號
4	(一)增列 ABS 材質外殼箱體並設有接地端子。 (二)增列臥式固定款式變壓器。	102 年 6 月 11 日	內投消字第 1020823472 號
5	火警表示裝置增列平面地圖盤表示，原文字標示火警區域表示移至總機內部作為輔助顯示使用。	101 年 2 月 20 日	內投消字第 1010821543 號
6	操作面板變更增列顏色及英文標示	100 年 11 月 15 日	內投消字第 1000826150 號
7	變更箱體外觀，並在內部連結經內政部審核認可通過之永揚(TYY)牌型號 YEP-2 廣播主機，由總機廣播移報線路連接至廣播主機，且兩者之電源及訊號迴路均各自獨立，未改變原總機之主要性能及造成操作障礙。	100 年 5 月 12 日	內投消字第 1000823008 號
8	變更增列常閉式接點之連動輸出板(型號 T4-2)及矩陣式連動輸出板(型號 YMA-20)。	100 年 5 月 6 日	內投消字第 1000822772 號

八、注意事項：

- (一)應依火警受信總機認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
(二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標記。
(三)原本會 104 年 12 月 25 日核發之證書編號 CFS-A104-1203 型式認可書註銷。



財團法人消防安全中心基金會

正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓

承辦人：鍾美玲

電話：(03)3225504214

傳真：(03)3225880

電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：中美防火企業有限公司

發文日期：中華民國107年8月3日

發文字號：107消設字第1071999號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：受驗成績履歷表、試驗紀錄表

主旨：貴公司所報「火警發信機」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。
說明：

一、依貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：P
2. 申請日期：107年7月24日
3. 受理編號：B107-4388
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	型式	數量	認可標示號碼
1	P-A10201	CM-FP1	屋內型	4,737	107A45075-107A49811

二、本會依據內政部函頒「火警發信機火警警鈴及標示燈認可基準」進行個別認可相關規定試驗，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，審查其試驗結果符合基準規定。

正本：中美防火企業有限公司

副本：本會



董事長 趙 鋼

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一) 公司(商業)名稱：中美防火企業有限公司
 (二) 統一編號：57015427
 (三) 負責人：王思亭
 (四) 所在地：臺中市烏日區仁義街82號



二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自107年5月31日起至112年5月30日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：


型式認可編號	P-A10201	設備名稱	火警發信機
型號	CM-FPI	產地	國產
廠牌	中美	額定電壓(Vdc)	24
操作方式區分	強壓型	額定電流(mA)	100
設置場所區分	屋內型	適用範圍	供手動報警設備使用。

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	標示之事項文字由"專利在案"變更為"專利產品"。	102年7月19日	102消設字第1022246號
2	外觀上蓋標示文字之"火災發信機"字樣變更為"火警發信機"。	103年4月9日	103消設字第1030889號
3	強壓片印刷字由火災時強押變更為火災強押並新增火災圖示。	103年5月20日	103消設字第1031269號
4	動作確認燈及後蓋標示增列無確認燈樣式。	103年5月20日	103消設字第1031270號

八、注意事項：

- (一) 應依火警發信機火警警鈴及標示燈認可基準規定，以不另加註之法標示必要事項。
 (二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附註認可合格標示。

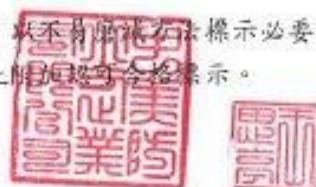

財團法人消防安全中心基金會

中美防火企業有限公司消防安全設備使用出廠證明

工程名稱：

瓦宿

工程地址：

臺東縣臺東市 路段 弄 號

品名：火警發信機

型式：CM-FPI

數量：2 只

製造日期：107年 9 月 日

出廠日期：107年 10 月 日

製造商：中美防火企業有限公司


負責人：王思亭

地址：台中市烏日區仁義街82號

(未蓋本公司核銷專用簽章或塗改者無效)

購買公司：

施工按裝者：



正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓
承辦人：鍾美玲
電話：(03)3225504214
傳真：(03)3225880
電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：中美防火企業有限公司

發文日期：中華民國107年7月27日

發文字號：107消設字第1071938號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：受驗成績履歷表、試驗紀錄表

主旨：貴公司所報「火警警鈴」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。
說明：

一、依貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：B
2. 申請日期：107年7月2日
3. 受理編號：B107-3938-3939
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	數量	認可標示號碼
1	B-A10202	CM-FB4	1,800	107A25303-107A27102
2	B-A10006	CM-FB6	500	107A27103-107A27602

二、本會依據內政部函頒「火警警鈴認可基準」進行個別認可相關規定試驗，其結果符合基準規定。

正本：中美防火企業有限公司

副本：本會



董事長 趙 鋼

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一)公司(商業)名稱：中美防火企業有限公司
 (二)統一編號：57015427
 (三)負責人：王思亭
 (四)所在地：臺中市烏日區仁義街82號

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可事項變更

四、認可有效期限：自102年11月7日起至107年11月6日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	B-A10202	設備名稱	火警警鈴
型號	CM-FB4	產地	國產
廠牌	中美	額定電壓(Vdc)	24
動作方式區分	打擊式	額定電流(mA)	40
設置場所區分	屋內型	適用範圍	供手動報警設備使用。

七、注意事項：

- (一)應依火警發信機、火警警鈴及標示燈認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
 (二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。
 (三)原本會102年11月7日核發之證書編號CFS-102-588型式認可書註銷。



財團法人消防安全中心基金會

中美防火企業有限公司消防安全設備使用出廠證明

工程名稱：

民宿

工程地址：

臺東縣臺東市 路段 巷 弄 號

品名：4吋火警警鈴

型式：CM-FB4

數量：7 只

製造日期：107年 9 月 日

出廠日期：107年 10 月 日

製造商：中美防火企業有限公司

負責人：王思亭

地址：台中市烏日區仁義街82號

(未蓋本公司核銷專用簽章或塗改者無效)

購買公司：

施工按裝者：



正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓

承辦人：鍾美玲

電話：(03)3222550#214

傳真：(03)3225880

電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：中美防火企業有限公司

發文日期：中華民國 107 年 7 月 26 日

發文字號：107 消設字第 1071912 號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：無

主旨：貴公司所報「火警標示燈」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。

說明：

一、依 貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：L
2. 申請日期：107 年 6 月 27 日
3. 受理編號：B107-3857
4. 產品國別：國產品
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	數量	認可標示號碼
1	L-A10201	CM-FL1	3,000	107A35682-107A38681

二、本會依據內政部函頒「火警發信機、火警警鈴及標示燈認可基準」進行個別認可相關規定試驗，本次符合前揭基準中免會同試驗條件，審查其試驗結果符合基準規定。

正本：中美防火企業有限公司

副本：本會

董事長 趙 鋼



消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一) 公司(商業)名稱：中美防火企業有限公司
(二) 統一編號：57015427
(三) 負責人：王思亭
(四) 所在地：臺中市烏日區仁義街82號



二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自107年5月31日起至112年5月30日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	L-A10201	設備名稱	火警標示燈
型號	CM-FL1	產地	國產
廠牌	中美	額定電壓(Vdc)	24
光源種類	LED	額定電流(mA)	12
設置場所區分	屋內型	適用範圍	供手動報警設備使用。

七、輕微變更內容：

	變更內容	核准日期	核准文號
1	標示之事項文字由"專利在案"變更為"專利產品"。	102年7月19日	102消設字第1022245號

八、注意事項：

- (一) 應依火警發信機、火警警鈴及標示燈認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可標誌。



財團法人消防安全中心基金會

中美防火企業有限公司消防安全設備使用出廠證明

工程名稱：

民宿

購買公司：

施工安裝者：

工程地址：

臺東縣臺東市 路 段 巷 弄 號

品名：火警標示燈

型式：CM-FL1

數量：3只

製造日期：107年9月

出廠日期：107年10月 日

製造商：中美防火企業有限公司

負責人：王思亭

地址：台中市烏日區仁義街82號

(未蓋本公司核銷專用簽章或塗改者無效)



正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓
承辦人：鍾美玲
電話：(03)3222550#214
傳真：(03)3225880
電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：日商報知機股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 107 年 8 月 14 日
發文字號：107 消設字第 1072104 號
速別：普通件
密等及解密條件：無
附件：受驗成績履歷表、試驗紀錄表



主旨：貴公司所報「住宅用火災警報器」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。

說明：

一、依 貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：RD
2. 申請日期：107 年 7 月 13 日
3. 受理編號：B107-4144
4. 產品國別：進口品(日本)
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	種類	數量	認可標示號碼
1	RD-A106011	SS-2LT-10HC	光電式(2種) (內置電池型)	3,200	107G41098-107G44297

二、本會依據內政部函頒「住宅用火災警報器認可基準」進行個別認可相關規定試驗，其結果符合基準規定。

正本：日商報知機股份有限公司台灣分公司

副本：本會



董事長 趙 鋼



消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一)公司(商業)名稱：日商報知機股份有限公司台灣分公司
 (二)統一編號：53653839
 (三)負責人：望月靖之
 (四)所在地：臺北市中山區民生西路3巷9號5樓



二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可

四、認可有效期限：自106年9月19日起至111年9月18日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	RD-A106011	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
型號	SS-2LT-10HC	型式種類	光電式
電源供應方式	內置電池型	感度種類	2種
額定電壓	3 Vdc	額定電流 (mA)	300
自動試驗功能	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用環境溫度範圍 (°C)	0~40
防腐蝕性能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用。	附屬功能	—
電池型式規格 (廠牌/種類/型號/電壓)	Panasonic/鋰電池/CR-2/3AZC35K-K/3V		

七、注意事項：

- (一)應依住宅用火災警報器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
 (二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人消防安全中心基金會



進口報單

海空運別(1)	海	報單類別(2)	GI	類別	2.進口證明用聯	頁次	第 1 頁 / 共 2 頁
報單號碼(3)	AW/ K07K69UJ2381					海關通關號碼(4)	072117

船名/船務代理(5)	E.R. MARTINIQUE		主提單號碼(6)	AMP02826263		匯率(16)	***
船呼號碼(8)	ASKY3	船務代理/航機代碼(7)	ORRHS INC	分提單號碼(9)		幣別	金額
裝貨港名稱/代碼(10)	Yokohama	國外出口日期(13)	107/07/07	進口日期(14)	107/07/11	運費(18)	***
卸存地代碼(11)	001A1070	進口運輸方式代碼(12)	12	報關日期(15)	107/07/13	保險費(19)	***

納稅義務人(24)	統一編號(23)	53653839	海關監管編號(25)		特殊關係(26)	135	稅費繳納方式(27)	1	遞加費用(20)	***	遞減費用(21)	***
	中文名稱	日商報知機股份有限公司台灣分公司 02-25219690				AEO編號			起岸價格(22)	***		
	英文名稱	HOCHIKI CORPORATION TAIWAN BRANCH/JAPAN							簽證情形(28)		案號(29)	
	中/英文地址	臺北市中山區中山北路2段96號5樓										

賣方(30)	中文名稱					CUS_AEO	
	英文名稱	HOCHIKI CORPORATION					
	中/英文地址	3/F, SANPOMI BLDG. 1-20-18 EBISUSHIBUYA-KU, TOKYO 150-0013, JAPAN					
	國家代碼(31)	JP	統一編號(32)	HICN	海關監管編號(33)		



項次(34)	貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)	生產國別(36)	輸出入許可文件號碼-項次(37)	輸出入貨品分類號別(38)	稅則號別	統計號別	檢査號碼	單位、整	單價(39)	全額	統計用(42)	數量(44)	稅率	貨物稅率(46)
1	"HOCHIKI" BRAND FIRE ALARM EQUIPMENT 000816 SS-2LT-10HC SM OKE ALARM	JP	NIL 85311020006						492	3200 PCE (3200 PCE)				
2	11017655110 P8B-1501 MOTOR BELL	JP	NIL 85318099007						250	500 PCE (500 SET)				

總件數/單位(47)	4	PKG	包裝說明(48)		總毛重(公斤)(49)	1.083
------------	---	-----	----------	--	-------------	-------


標記(50)/貨櫃號碼(51)/其他申報事項(52)	HTR201807-1 MADE IN JAPAN TEMU3436438 2100 PCL/LCL 4.441MTQ U 委託書 K6911158自 1070101至 1111231日止	HOCHIKI	KEELUNG PORT	PNO-1-4	進口稅	*****
收貨人代碼:NIL 發貨人代碼:NIL					性質貿易服務費	*****
					營業稅	*****
					稅費合計	*****
					營業稅稅基	*****
					應納金(日)	
					通關方式	C1 (申請) 遞驗方式
					證明文件申請	類別 2 份數 1
					報關人/AEO編號(53)	專責人員(54)
					益豐國際物流有限公司 K690 24230191	韓年國 00B83



進口報單

報單號碼	AW/ 07/K6972384	聯引	2	頁次	第 3	頁/共 3	頁
主提單號碼	AMP0282623	分提單號碼					

項次	貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)	生產國別(36)	輸出入許可文件號碼-項次		單位	淨重(公斤)(40)	價格 完稅 (43) 數量	進口稅率 (44)	從價稅率 (45)	納稅辦法 (46)	
			輸出入貨品分類號列								檢查號碼
			稅則號別	統計號別							
			(主管機關指定代號)		金額	數量(單位)(41) (統計用)(42)					
3	1301Y311030 AK-MI COPPER TUBE	JP	NIL	7411100007	*** **	215 5000 MTR 10 Y	*****	***	***	%	
					TOTAL:	957 3700 PCE & 5000 MTR 0 & 500 SET & 3200 PCE	*****			%	





Taiwan Branch Office

出廠證明書

工程名稱：民宿

工程地址：臺東市 路段巷弄號
臺東縣



向本公司採購設備明細如下：

品名	規格	數量
1. SS-2LT-10HC	住宅用探測器(煙)	220 個 (11袋)
2. SS-FL-10HC	住宅用探測器(熱)	20 個

此致



廠商名稱：日商報知機股份有限公司 台灣分公司 (蓋章)

負責人姓名：望月靖之 (蓋章)

地址：台北市中山北路二段 96 號 5 樓 嘉新第二大樓 N-512

連絡電話：02-2521-9690

中華民國 107 年 10 月 01 日

正本

財團法人消防安全中心基金會 函

聯絡處：(338)桃園市蘆竹區厚生路51號5樓
承辦人：鍾美玲
電話：(03)3222550#214
傳真：(03)3225880
電子信箱：sylvia828@cfs.org.tw

受文者：日商報知機股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 107 年 5 月 31 日

發文字號：107 消設字第 1071409 號

速別：普通件

密等及解密條件：無

附件：受驗成績履歷表、試驗紀錄表



主旨：貴公司所報「住宅用火災警報器」個別認可乙案，試驗結果詳如說明，請查照。

說明：

一、依 貴公司旨揭所報之個別認可申請資料如下。

1. 設備代號：RD
2. 申請日期：107 年 4 月 30 日
3. 受理編號：B107-2495~2496
4. 產品國別：進口品(日本)
5. 個別認可資料：

NO	型式認可編號	型號	種類	數量	認可標示號碼
1	RD-A106011	SS-2LT-10HC	光電式(2種) (內置電池型)	1,200	107D95163-107D96362
2	RD-A103003	SS-FL-10HC	定溫式 (內置電池型)	1,120	107D96363-107D97482

二、本會依據內政部函頒「住宅用火災警報器認可基準」進行個別認可相關規定試驗，其結果符合基準規定。

正本：日商報知機股份有限公司台灣分公司

副本：本會

董事長 趙 鋼



消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一)公司(商業)名稱：日商報知機股份有限公司台灣分公司

(二)統一編號：53653839

(三)負責人：望月靖之

(四)所在地：臺北市中山區民生西路3巷9號5樓

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可事項變更

四、認可有效期限：自103年3月17日起至108年3月16日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園縣蘆竹鄉厚生路51號5樓)

六、認可內容：

型式認可編號	RD-A103003	設備名稱	住宅用火災警報器
廠牌	HOCHIKI	產地	日本
型號	SS-FL-10HC	型式種類	定溫式
電源供應方式	電池內置型	感度種類	--
額定電壓	3 VDC	額定電流 (mA)	300
自動試驗功能	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	使用環境溫度範圍 (°C)	0~40
防腐蝕性能	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	安裝方式	壁面/天花板
適用範圍	早期偵測報知防範居室火災用	附屬功能	--
電池型式規格 (廠牌/種類/型號/電壓)	Panasonic/鋰電池/CR-2/3AZC23P/3V		

七、注意事項：

- (一)應依住宅用火災警報器認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。
 (二)本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。
 (三)原本會103年3月17日核發之證書編號CFS-103-104型式認可書註銷。

財團法人消防安全中心基金會



進口報單

海空運別(1)	海	報單類別(2)	CI	聯別	2.進口證明用聯	頁次	第 1 頁 / 共 2 頁
報單號碼(3)	AW/ 107/K69/U1198					海關通關號碼(4)	070977

船舶名稱/航機代碼(5)	SINGAPORE		主提單號碼(8)	AMP0275573/8		匯率(16)	****					
船舶呼號(6)	A8NN9	船舶航次/航機班次(7)	287JRS	分提單號碼(9)		離岸價格(17)	特別 金額 *** *****					
裝貨港名稱/代碼(10)	Yokohama	國外出口日期(13)	107/04/10	進口日期(14)	107/04/15	運費(18)	*** *****					
卸存地代碼(11)	001A1070	進口運輸方式代碼(12)	12	報關日期(15)	107/04/17	保險費(19)	*** *****					
納稅義務人(24)	統一編號(23)	53653839	海關監管編號(25)		特殊關係(26)	135	稅費繳納方式(27)	1	應加費用(20)	*** *****	特別	金額
	中文名稱	日商知曉股份有限公司台灣分公司 02-25219690			AEO編號				起岸價格(22)	*** *****		
	英文名稱	HOCHIKI CORPORATION TAIWAN BRANCH(JAPAN)							簽證情形(28)		案號(29)	
	中/英文地址	臺北市中山區中山北路2段96號5樓/										

賣方(30)	中文名稱	CUS_AEO									
	英文名稱	HOCHIKI CORPORATION									
	中/英文地址	/3F, SANTOMI BLDG, 1-20-18 EBISUSHIBUYA-KU, TOKYO 150-0013, JAPAN									
	國家代碼(31)	JP	統一編號(32)	HICN	海關監管編號(33)						



項次(34)	貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)	生產國別(36)	輸出入許可文件號碼-項次(37)	輸出入貨品分類號別(38)	稅則號別	統計號別	檢查號碼	條件、幣別	單價(39)	金額	數量(單位)(41) (統計用)(42)	數量	稅辦法(45)
1	'HOCHIKI' BRAND FIRE ALARM EQUIPMENT ===== T110 0000363 SS-FL-10HC HEAT ALARM	JP	NIL	85311020006					***	***	68.33	*****	
											400 PCE		
											(400 PCE)		
2	1110000363 SS-FL-10HC HEAT ALARM	JP	NIL	85311020006					***	***	54.67	*****	
											320 PCE		
											(320 PCE)		



總件數/單位(47)	3	PKG	包裝說明(48)		總毛重(公斤)(49)	373
標記(50)/貨櫃號碼(51)/其他申報事項(52)				進口稅 *****		
HTB201804-1 HOCHIKI KEELUNG PORT PNO-1-3				推廣貿易服務費 *****		
MADE IN JAPAN				營業稅 *****		
TRLU6525170 4310 FCL/LCL						
2.626MTQ U 委任書:K69111158自1070101至1111231日止						
收貨人代碼:NIL				稅費合計 *****		
發貨人代碼:NIL				營業稅稅基 *****		
				滯納金(日)		
				通關方式 CI (申請) 審驗方式		
				證明文件申請 聯別 2 份數 1		
				報關人/AEO編號(53) 專責人員(54)		
				銓豐國際物流有限公司 韓年國		
				K690 24230191 00B83		



進口報單

報單號碼	AW/ 07/K69/U1198	聯別	2	頁次	第 2 頁/共 2 頁
主提單號碼	AMP0275573/8	分提單號碼			

項次	貨物名稱、商標(牌名)及規格等(35)	生產國別(36)	輸出入許可文件號碼-項次		條件、幣別	淨重(公斤)(40)	價格 完稅 (43) 數量	進口稅率 (44)	從價 從量	納稅辦法 (45)	貨物稅率 (46)		
			輸出入貨品分類號別									單價	金額
			稅則號別	統計號別									
3	1110000363 SS-FL-10H C HEAT ALARM	JP	NIL 85311020006		*** **	68.33 400 PCE (400 PCE)	*****	***	***	***	%		
4	11011632411 YBN-R/1NA COMMON MOUNTING ANAL GOE BASE	JP	NIL 85319090004		*** **	69.24	*****	***	***	***	%		
5	1200072931 HRK LCD L CD FOR HRK-AAS254FGAT	JP	NIL 85319090004		*** **		*****	***	***	***	%		
6	SAMPLE ITEMS FOR FIRE SECURITY SHOW (N.C.V) MASKING TAPE (紙製)	JP	CI99999999999-1 39199090006		*** **	2.74 150 PCE (0)	*****	***	***	***	%		
7	HOCHIKI CHARACTER DOL L	JP	CI99999999999-1 95030021009		*** **	3.91 2 PCE (0)	*****	***	***	***	%		
8	MANUAL CALL POINT	JP	NIL 85311020006		*** **	18.26 1 PCE (1 PCE)	*****	***	***	***	%		
TOTAL:						296 2524 PCE 0 & 1121 PCE	*****				%		

民 筱
宿 玲

筱 陳
玲 陳

中華民國
九十一年
五月
十四日
4 (丙)

日商
報知
機
股份有限公司
分公司

靖望
之月



Taiwan Branch Office

出廠證明書



工程名稱： 民宿.

工程地址：臺東縣臺東市 路段巷 弄號.

向本公司採購設備明細如下：

品名	規格	數量
1. SS-FL-10HC	住宅用探測器(熱)	15只(1只)

此致



廠商名稱： 日商報知機股份有限公司 台灣分公司 (蓋章)

負責人姓名： 望月靖之 (蓋章)

地址：台北市中山北路二段 96 號 5 樓 嘉新第二大樓 N-512

連絡電話：02-2521-9690

中 華 民 國 1 0 7 年 0 4 月 1 9 日

出廠證明書



品字第 G1060713E1 號

茲保證下列物品由本公司全部依據 貴公司指定規範製造,並經檢驗合格,數量確定無誤。此致

名稱規格及數量: 日期: 106年07月13日

600V 380°C CV 耐熱電纜 (HR-9605)

1.6 mm × 1 C 400 m

線材使用記錄表

工程	使用數量 m	剩餘數量 m
前期工程	280m	120m
豪民宿	10m	110m
綠茵小筑	10m	100m
遠山功夫民宿	25m	75m
享1夏民宿	50m	25m
太麻里左奶奶的家	2m	23m
待月民宿	23m	0m



與正本相符

華新麗華股份有限公司

品保部主管:

許佳美

華新麗華股份有限公司

出廠檢驗報告



業務號碼: 532435

品名: 600V 380°C CV 耐熱電纜 (HR-9605) 日期: 106年7月13日

規格: 1.6 mm x 1C 數量: 400 m

檢 查 項 目	規 格 值	實 測 值
一. 外觀檢查		符合
二. 構造		
完成外徑 mm	約 4.30	4.37
被覆體厚度 mm	最小 0.72	0.85
絕緣體厚度 mm	平均以上 0.81	0.88
絕緣體厚度 mm	最小 0.36	0.43
絕緣體厚度 mm	平均以上 0.41	0.46
導體構成 NO/mm	1.6±0.03	1.587
三. 電氣特性: (各值均指20°C)		
耐電壓 AC kV/min	1.5/1	合格
絕緣電阻 MΩ-km	最小 50	10362
絕緣電阻 (75°C) MΩ-km	最小 0.05	18.7
導體電阻 Ω/km	最大 9.01	8.629
耐熱試驗	380±38°C/15分不得短路	合格
四. 依據規範:		
內政部消防署耐熱電線電纜認可基準	各項檢驗結果	合格

與正本相符

審核:

吳聲堂



製表:

龍玉珍



消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

- (一)公司(商業)名稱：華新麗華股份有限公司
 (二)統一編號：35412204
 (三)負責人：焦佑倫
 (四)所在地：臺北市信義區松智路1號25樓

二、認可依據：消防法第12條

三、認可項目：型式認可展延

四、認可有效期限：自106年5月2日起至111年5月1日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區厚生路51號5樓)

六、認可內容：

設備名稱	耐熱電線電纜		
型式認可編號	HR-9605	型號	600V 380°C CV 耐熱電纜(未滿15mm)
廠牌	華新麗華(WALSIN LIHWA)	產地	國產
耐熱溫度	380°C	完成外徑	未滿15mm
電壓(Vac)	600	遮蔽	有或無
構造	電纜型	耐熱層	絕緣體兼耐熱層
被覆體	PVC混合物	絕緣體	XLPE混合物
適用範圍	消防安全設備緊急供電系統之信號、標示燈及控制回路所使用之耐熱電線電纜。		

七、輕微變更內容：無

八、注意事項：

應依耐熱電線電纜認可基準規定，於本體上容易辨識位置以不易磨滅方法標示必要事項。

財團法人消防安全中心基金會

與正本相符

民筱
宿玲

筱陳



業務聯絡單

致 竹埔電器有限公司

主旨：有關 貴公司提出送審文件不可使用華新麗華送審文件專用章
須改蓋公司大小章一事回覆說明

說明如下：

本公司針對公司印章有極為嚴格管理針對功能用途不同皆有不同印章，針對產品送審文件就只有送審文件專用大小章(供消防會勘使用)，這印章也是公司列管的正式印章目前全國各地華新麗華品牌送審也都只有這印章因此並無法依據您提出的說法去做變更，敬請跟相關審核單位說明。 謝謝！

華新麗華股份有限公司高雄辦事處

2016/09/27



與正本相符

巧帛窗簾股份有限公司

37, Chi Hsing Road, Tung Shaoi Chen, Miao Li County, Taiwan, R.O.C.

苗栗縣通霄鎮白東里 17 鄰啟新路 37 號

Tel: (037)793-472 Fax: (037)793-474

出 廠 證 明 書

茲證明本公司於民國一百零七年九月二十五日供應防火捲簾 19 窗(#386)、
防火捲簾 9 窗(#9102)予大眾室內裝修工程行。

承作：待月民宿 之窗簾工程。

施工地址：台東市大學路二段一巷 75 弄 3 號。

特此開立證明無誤。



證明人：巧帛窗簾股份有限公司
地 址：苗栗縣通霄鎮白東里啟新路 37 號



中 華 民 國 一 百 零 七 年 九 月 二 十 五 日



防焰性能委託試驗報告書


正本

107年8月27日
焰試字第 N1070830 號

此 致

禹勝實業股份有限公司
桃園市楊梅區民隆路41號

報告僅供資料送審，
不得轉為其他用途之使用。



財團法人防焰安全中心基金會
董事長 洪春安

107年8月17日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果及試驗號碼如下。

樣品基本資料			
物品種類	窗簾 (捲簾)	品名	遮光系列F
材質、百分率	POLYESTER 100%	組成	梭織布 (樹脂加工)
洗濯試驗種類	現況	重量	362 g/m ²
支數	150D × 300D	密度	148/in × 66/in
備註	1. 參考試驗方法：防焰性能試驗基準(95.3.29) 2. 本樣品資料均為廠商提供。 3. 試驗號碼：NB-07-6553，有效期限至110.9.18。		
結果判定			
判定	合格		
試驗日期	107/8/21	試驗號碼	NB-07-6553
報告簽署人	許依婷	試驗操作人員	楊景焜



民筱宿玲

筱陳玲

接下頁
N1070830 (2-1)

385 386 287 389 390



財團法人防焰安全中心基金會

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

試驗結果表

(本表適用窗簾、布幕及施工用帆布等)



洗濯方式		現況									
A1 法	加熱 時間	試樣 方向	餘焰 時間 (秒)	餘燃 時間 (秒)	碳化 面積 (cm ²)	試樣 方向	碳化 距離 (cm)	D 法	試樣 方向	接焰 次數 (次)	
			X ≤ 3	X ≤ 5	X ≤ 30		X ≤ 20			X ≥ 3	
A1 法	加 熱 1 分	經向 正面	0	0	11	經向 正面	5	D 法	經向 正面		
		經向 反面	0	0	13	經向 反面	5		經向 反面		
		緯向 正面	0	0	12	緯向 正面	4		緯向 正面		
	著火後 3 秒	經向 正面	0	0	8				經向 正面		
		緯向 反面	0	0	8				緯向 反面		

注意事項：

- 一、本紙張規格大小為 210×297 mm。
- 二、試驗報告每頁之間應加蓋騎縫章。
- 三、不合格之試驗數值以粗體表示。





財團法人防焰安全中心基金會

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

防焰性能試驗報告書

正本

105年10月14日
焰試字第 N1051123 號

此 致

禹勝實業股份有限公司
桃園市楊梅區民隆路 41 號

本測試報告僅提供資料送審，

不得轉為其他用途之使用。

105年10月5日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果及試驗號碼如下。

財團法人防焰安全中心基金會
董事長 洪春安



樣品基本資料

物品種類	窗簾 (捲簾)	品 名	不透光 W
材質、百分率	POLYESTER 100%	組 成	梭織布 (樹脂加工)
洗濯試驗種類	現況	重 量	440 g/m ²
支 數	150D × 300D	密 度	148/in × 66/in
備 註	1. 參考試驗方法：防焰性能試驗基準(95.3.29) 2. 本樣品資料均為廠商提供。 3. 試驗號碼：NB-05-6756，有效期限至 108.10.14。		

結 果 判 定

判 定	合 格		
試驗日期	105/10/12	試驗號碼	NB-05-6756
報告簽署人	許依婷	試驗操作人員	盧佳億



民筱
宿玲



接下頁
N1051123 (2-1)

9101-9104

9304-9307



財團法人防焰安全中心基金

FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER

試驗結果表

(本表適用窗簾、布幕及施工用帆布等)






洗濯方式		現況								
加熱時間	試樣方向	餘焰時間(秒)	餘燃時間(秒)	碳化面積(cm ²)	試樣方向	碳化距離(cm)	試樣方向	接焰次數(次)		
		X ≤ 3	X ≤ 5	X ≤ 30		X ≤ 20			X ≥ 3	
AI 法	加熱 1 分	經向正面	0	0	18	經向正面	5	D 法	經向正面	
		經向反面	0	0	15	經向反面	5		經向反面	
		緯向正面	0	0	15	緯向正面	5		緯向正面	
	著火後 3 秒	經向正面	1	3	6				經向正面	
		緯向反面	1	2	5				緯向反面	

注意事項：


- 一、本紙張規格大小為 210×297 mm。
- 二、試驗報告每頁之間應加蓋騎縫章。
- 三、不合格之試驗數值以粗體表示。



圖名	消防設備平面圖
圖號	A3
比例	1:100
日期	107/10
設計	
校準	
圖說	F-1
繪圖階段	
檢閱一	
檢閱二	
存儲位置	

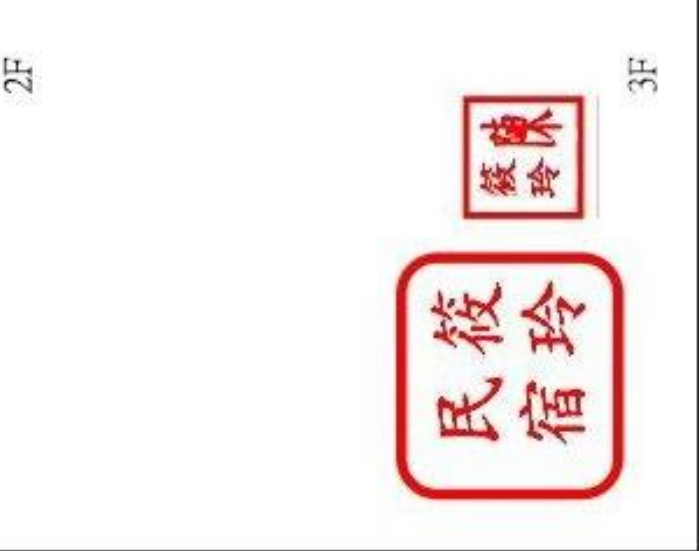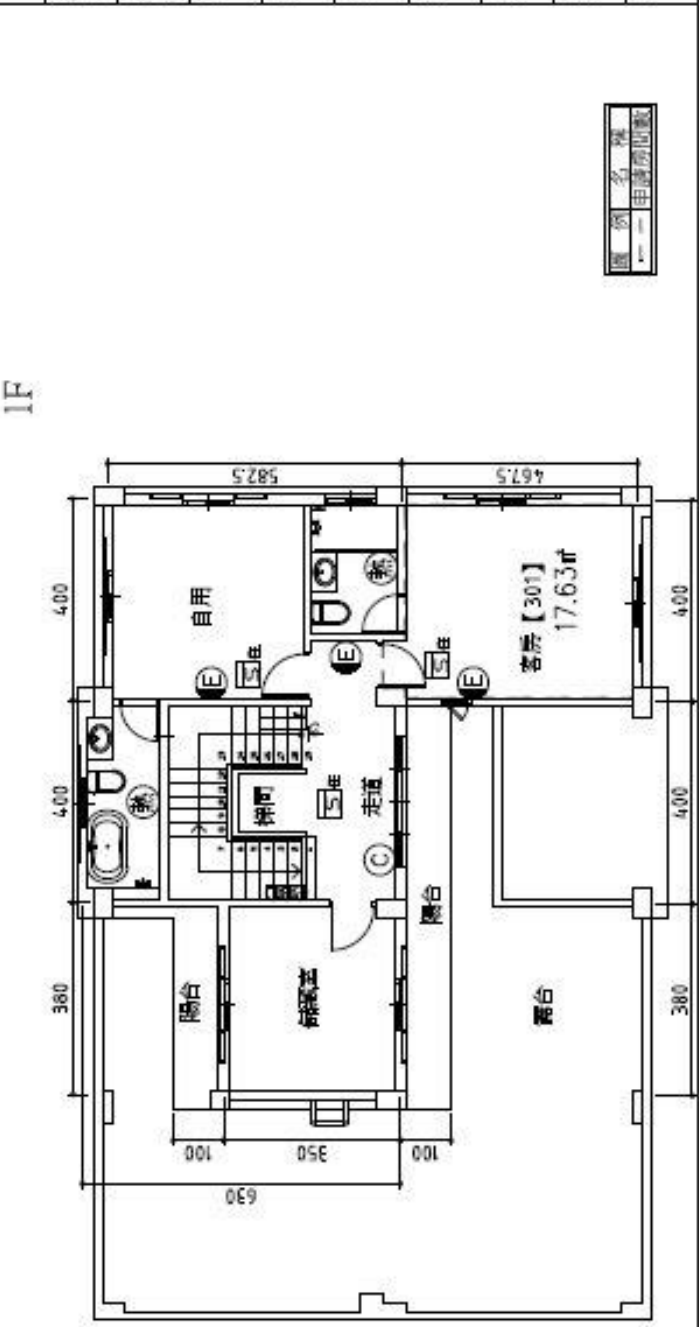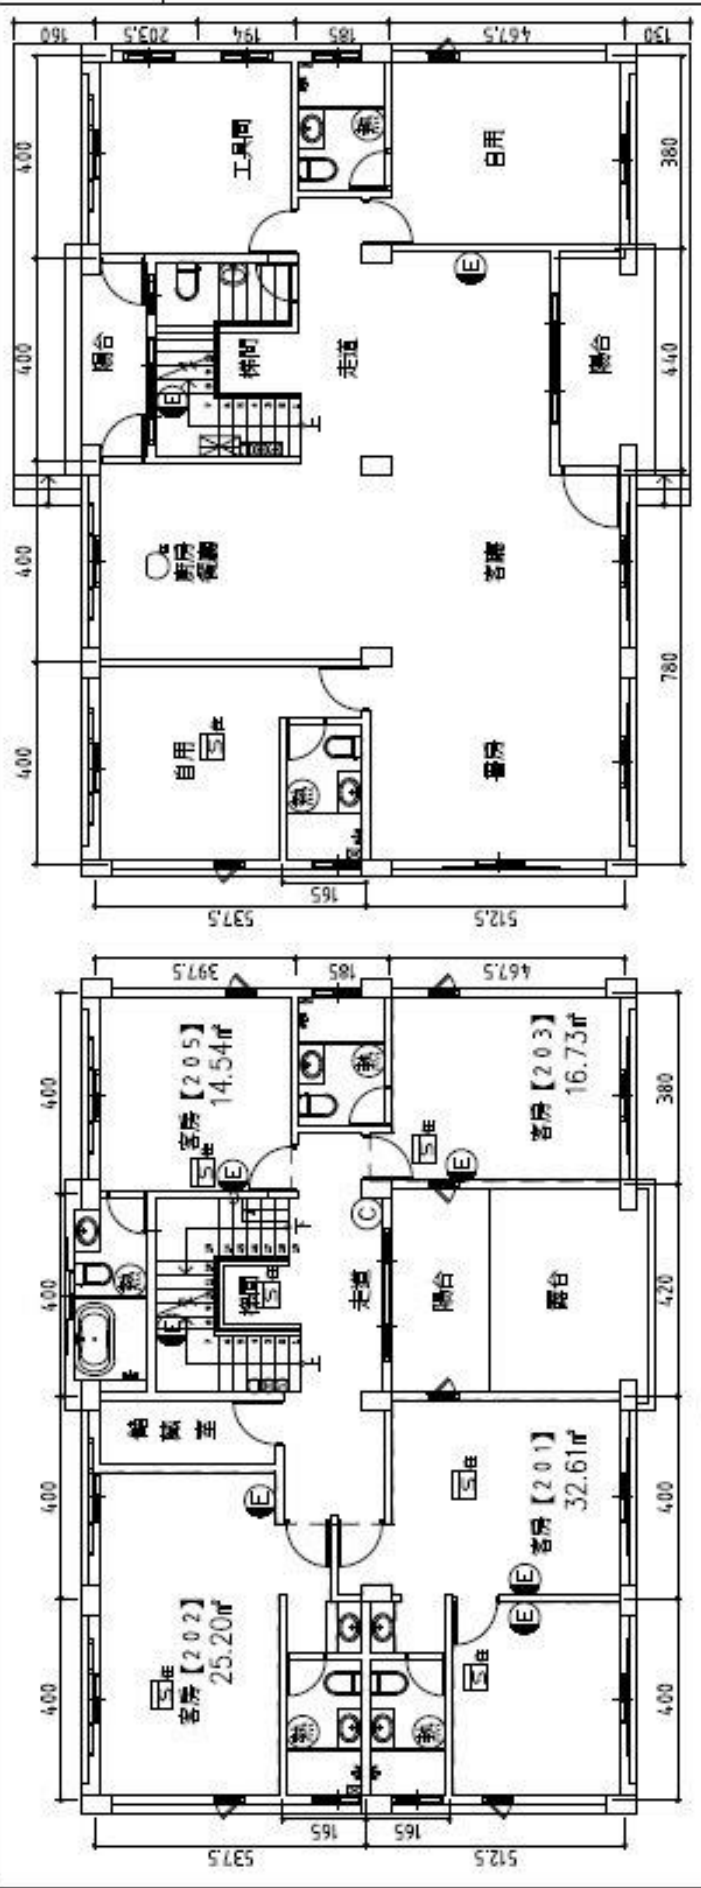

圖例
 名 稱
 一一 申請增加圖

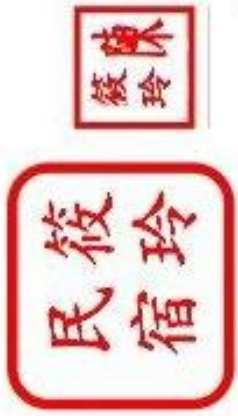

樓層	客房	面積
2 F	客房 (201)	32.61m ²
	客房 (202)	25.20m ²
	客房 (203)	16.73m ²
	客房 (205)	14.54m ²
3 F	客房 (301)	17.63m ²
總計		106.71m ²

樓層	1F	2F	3F	合計
原有面積(m ²)	157.32m ²	150.26m ²	80.50m ²	388.08m ²
申請面積(m ²)		29.08m ²	17.63m ²	106.71m ²
原有用途	農舍	農舍	農舍	
申請用途		民宿	民宿	

圖例	品名	1F	2F	3F	合計
◎	乾粉滅火器	1	1	1	3
Ⓢ	緊急照明燈(壁掛式)	2	6	3	11
☒	住宅用警報器(偵煙式)	2	6	3	11
○	住宅用警報器(定溫式)	1			1
→	避難方向指示燈(單面單向)		1	1	2
⊠	火警受信總機	1			1
☒	火警綜合盤	1	1	1	3
⊗	貯備型電熱水器	2	4	2	8

品名	信託編號
避難方向指示燈(單面單向)	106A47100
火警受信總機	107A03657
火警發信機	107A46361 107A46364 107A46363
火警警鈴	107A25802 107A25804 107A25805
火警標示燈	107A36988 107A36967 107A37024

品名	信託編號
住宅用警報器(偵煙式)	107G43058
	107G43087
	107G43068
	107G43078
	107G43097
	107G43088
	107G43098
	107G43057
	107G43077
107G43067	
107G43099	
住宅用警報器(定溫式)	107D97454

品名	信託編號
滅火器	B02768468
	B02769781
	B02769773
緊急照明燈(壁掛式)	B06489817
	B06489835
	B06489823
	B06489831
	B06489827
	B06489819
	B06489818
	B06489822
	B06489834
	B06489826
B06489830	



消防設備平面圖

案名
業主

繪圖比例 A4

日期 107/10

設計

核準

圖號 F-2

案號編號

備註一

備註二

存檔路徑



建築物外觀



滅火器及放置盒外觀





緊急照明燈(壁掛式)外觀及測試



避難方向指示燈外觀及測試





住宅用警報器（定溫式）外觀



住宅用警報器（偵煙式）外觀





受信總機與火警綜合盤外觀及測試



受信總機內部配線

民 筱
宿 玲

筱 陳
玲



通話測試一



通話測試二

民 筱
宿 玲

陳
筱玲



防焰窗簾外觀



防焰標籤號碼





貯備型電熱水器外觀



貯備型電熱水器型號





博瑞隆 HR9605

