


# 臺東縣消防局統計通報

## 108 年臺東縣消防水源概況

### 一、 地上式及地下式消防栓計2,222支

本縣轄區內公設消防栓截至 108 年 12 月底止，地上式消防栓共計 170 處、地下式消防栓共計 2,052 處，較去(107)年地上式消防栓增加 8 處、地下式消防栓增加 56 處，近 5 年來消防栓數量呈逐漸上升之趨勢情形。

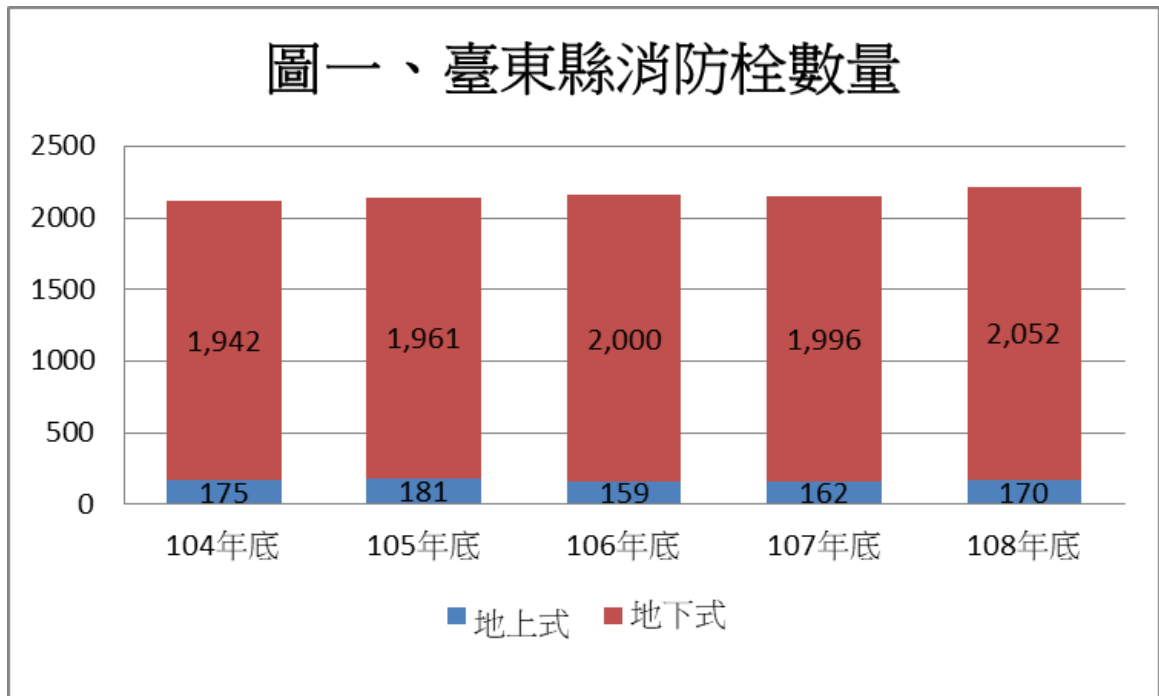


資料來源:本局公務統計報表編製

### 二、本縣各鄉鎮消防水源以台東市1,255處為最多。

本縣各區消防水源數量，以台東市1,255處為最多，其中地下室消防栓 1,005支占整體8成；另池上鄉 185處及關山鎮170處數量均超過150處，其餘各鄉鎮均未滿 150 處，並以蘭嶼鄉內22處最少。

圖二、台東縣各鄉鎮消防水源總數

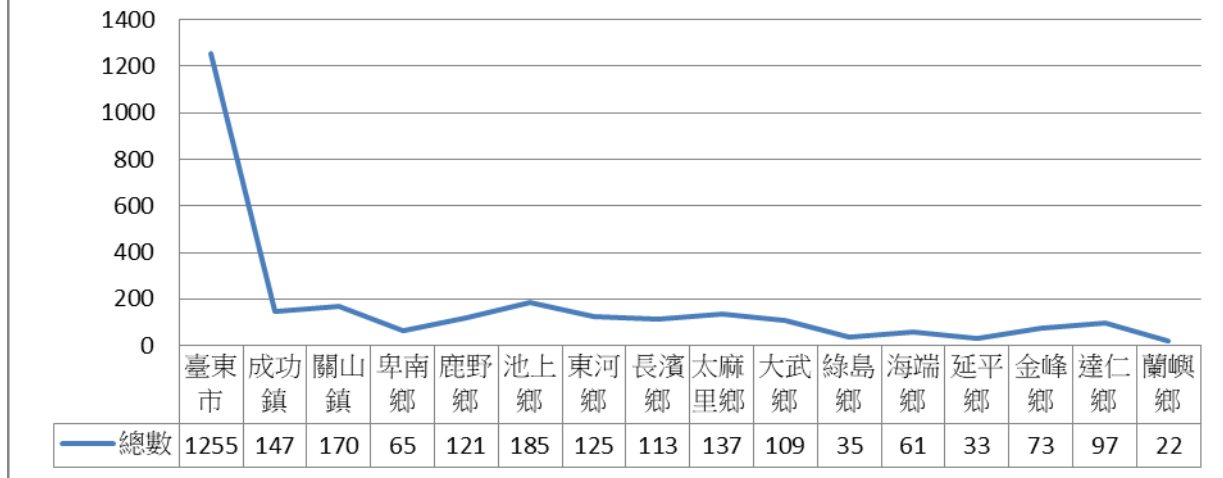

資料來源:本局公務統計報表編製

表一、台東縣各鄉鎮各類消防水源數量

	總數	地上式	地下式	蓄水池數 (處)	游泳池數 (處)	深水井數 (口)	其他
總數	2748	170	2052	128	26	4	368
臺東市	1255	83	1,005	88	12	-	67
成功鎮	147	4	122	4	2	-	15
關山鎮	170	10	124	7	1	-	28
卑南鄉	65	7	44	1	1	-	12
鹿野鄉	121	4	105	4	2	-	6
池上鄉	185	2	139	3	2	4	35
東河鄉	125	7	89	4	-	-	25
長濱鄉	113	5	88	1	-	-	19
太麻里鄉	137	5	103	1	-	-	28
大武鄉	109	7	29	-	-	-	73
綠島鄉	35	8	17	5	-	-	5
海端鄉	61	25	24	5	-	-	7
延平鄉	33	-	25	-	-	-	8
金峰鄉	73	1	50	-	6	-	16
達仁鄉	97	2	69	5	-	-	21
蘭嶼鄉	22	-	19	-	-	-	3

資料來源:本局公務統計報表編製