


# 臺東縣消防局統計通報

## 109年1-3月臺東縣消防安全設備檢查概況

一、109年月底消防安全設備列管家數共計 1,395 家，其中以台東市列管家數較上年同期增加5家最多

109 年 3 月底消防安全設備列管家數共計 1,395 家，較上年同期減少 4 家，其中以台東市列管家數 711 家為最多。

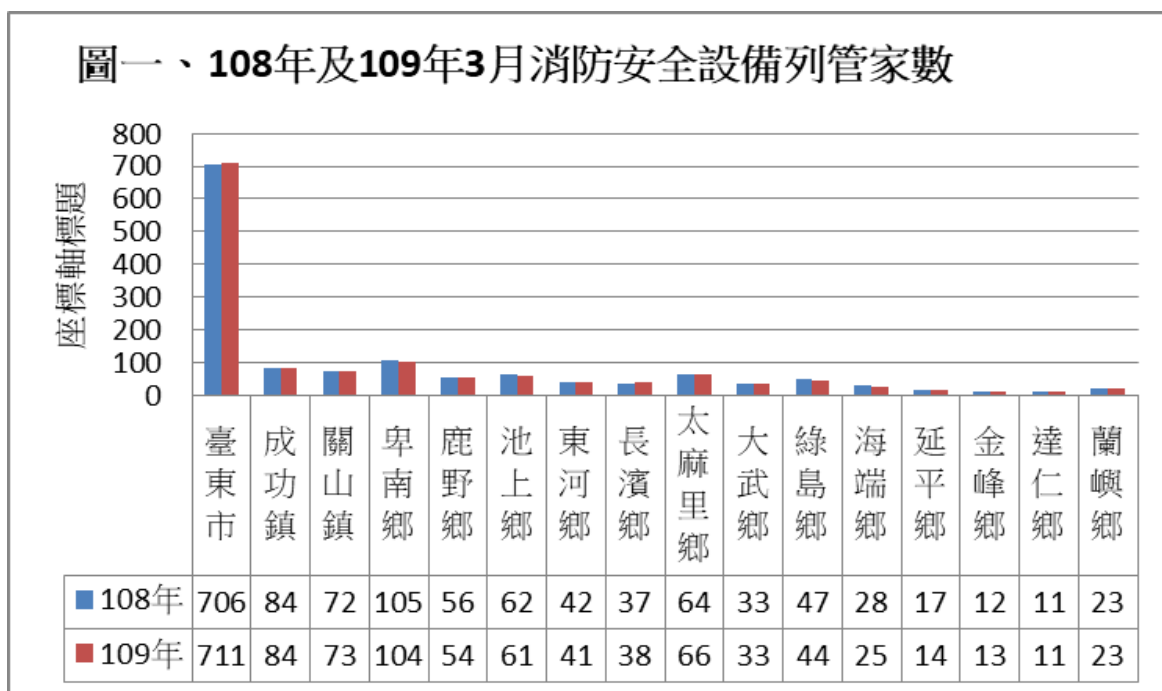


資料來源:本局公務統計報表編製

二、109 年 1-3 月消防安全設備檢查共計 509 家次，檢查合格率为 95.53%  
，全縣合格率較上年同期增加3.19%。

109 年 1-3 月消防安全設備檢查共計 509 家次，較上年同期減少84 家次，減幅為 16.5%，其中台東市檢查 189 家次最多，較上年同期減少 18 家次，減幅達 8.7%。


圖二、108年及109年1-3月消防安全設備檢查家次

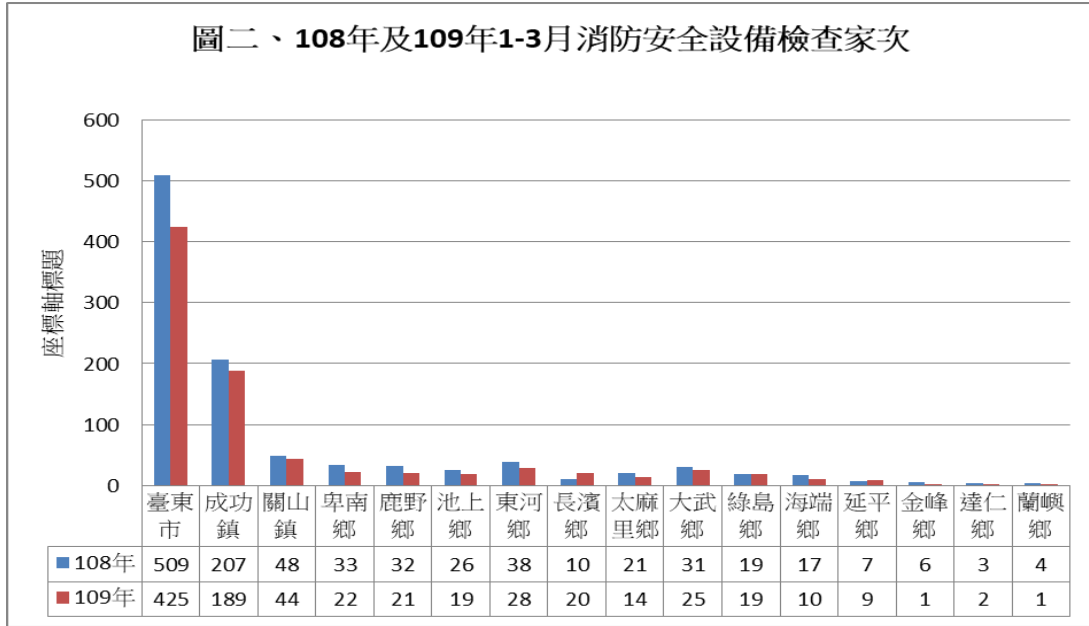

資料來源:本局公務統計報表編製

109 年 1-3 月消防安全設備檢查合格率为 95.53%，其中卑南鄉、鹿野鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉、達仁鄉、蘭嶼鄉等鄉鎮皆为 100.00%。全縣合格率較上年同期增加 3.19%

圖三、108年及109年1-3月消防安全設備檢查合格率

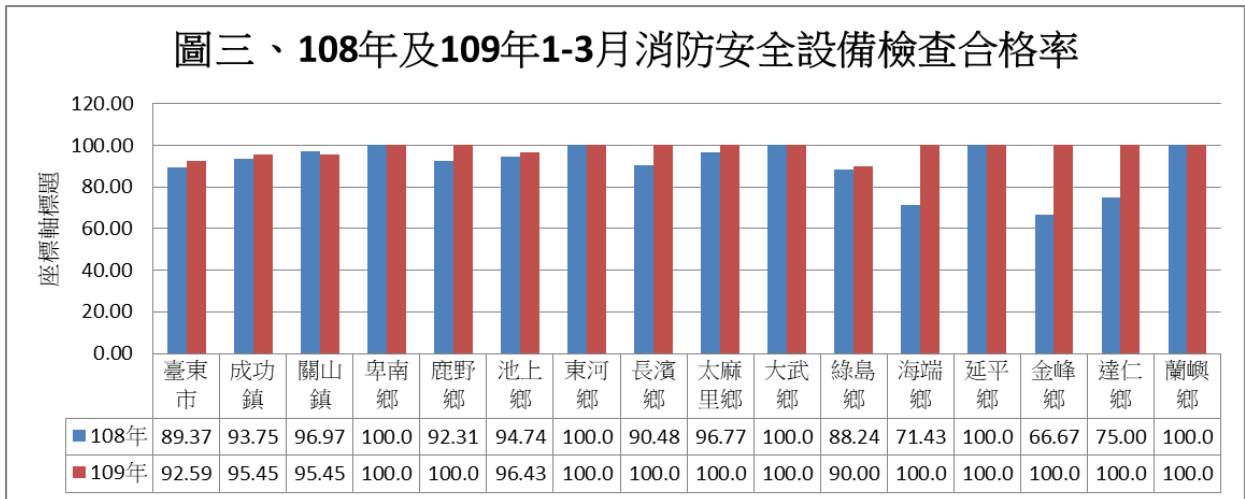

資料來源:本局公務統計報表編製